

РУП «ЦНИИКИВР» в рамках договора с Организацией экономического сотрудничества и развития (Париж, Франция) выполняет работу по разработке рекомендаций по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в Копыльском районе.

В связи с чем, РУП «ЦНИИКИВР» сформированы краткая информация о системе водоснабжения в Копыльском районе и выполняемой работе (приложение 1), предварительный комплекс предлагаемых мероприятий, обозначенных на карте-схеме Копыльского района (приложение 2).

Приложение 1

Информационная записка

Всего на 01.01.2019 в Копыльском районе 208 населенных пунктов, в которых проживает 19989 чел., в т.ч. 15 агрогородков с численностью населения 8776 чел. (43 %) и г. Копыль - 9489 чел.

В пределах района осуществляют свою деятельность 27 предприятий-водопользователей, из которых 22 субъекта хозяйствования являются сельхозпредприятиями.

Водоснабжение населения в Копыльском районе и г. Копыль осуществляют КУП «Копыльское ЖКХ», государственные учреждения образования, сельхозпредприятия.

В соответствии с данными Государственного водного кадастра, общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод, добыча которых технически возможна, экономически целесообразна и не создаст угрозы для истощения водоносных горизонтов и которые могут быть использованы в Копыльском районе для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, составляет около 300 тыс. м³/сут, по факту используется до 3 %.

58 н.п. имеют централизованную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 33 н.п. района имеют централизованную систему водоснабжения КУП «Копыльское ЖКХ»; 29 н.п. района имеют систему водоснабжения с/х предприятий; 3 н.п. района имеют систему водоснабжения ГУО. При этом 7 н.п. района имеют отдельные системы водоснабжения нескольких предприятий.

Централизованная система водоснабжения включает: водозабор (артезианская скважина), водонапорную башню, водоводы 1-го подъема, водопроводную сеть (в 2 н.п. станции обезжелезивания).

С целью снижения концентрации железа общего в воде, подаваемой в водопроводную сеть, в двух н.п.: г. Копыль, аг. Тимковичи эксплуатируются станции обезжелезивания.


В целом обеспеченность населения централизованными системами питьевого водоснабжения составляет: г. Копыль – 98 % от общего количества населения, агрогородки – 69 %, сельские населенные пункты – 26 %.


В 23 н.п. главным учреждением «Копыльский районный центр гигиены и эпидемиологии» осуществляется контроль качества воды в общественных шахтных колодцах. Из 59 общественных шахтных колодцев, превышение содержания нитратов зафиксировано в воде 27 общественных шахтных колодцев.

С целью повышения доступа населения к воде питьевого качества РУП «ЦНИИКИВР» начата разработка комплекса мероприятий по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в Копыльском районе.

Предварительная разработанная схема развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для Копыльского района представлена на рисунках.

С целью разработки в дальнейшем мероприятий, которые охватят все основные проблемные вопросы водоснабжения в Копыльском районе, в течение июля 2019 г. население Копыльского района может обращаться к сотрудникам РУП «ЦНИИКИВР» с предложениями о развитии системы водоснабжения в районе. Контактное лицо – Захарко Полина Николаевна, 80172674052.

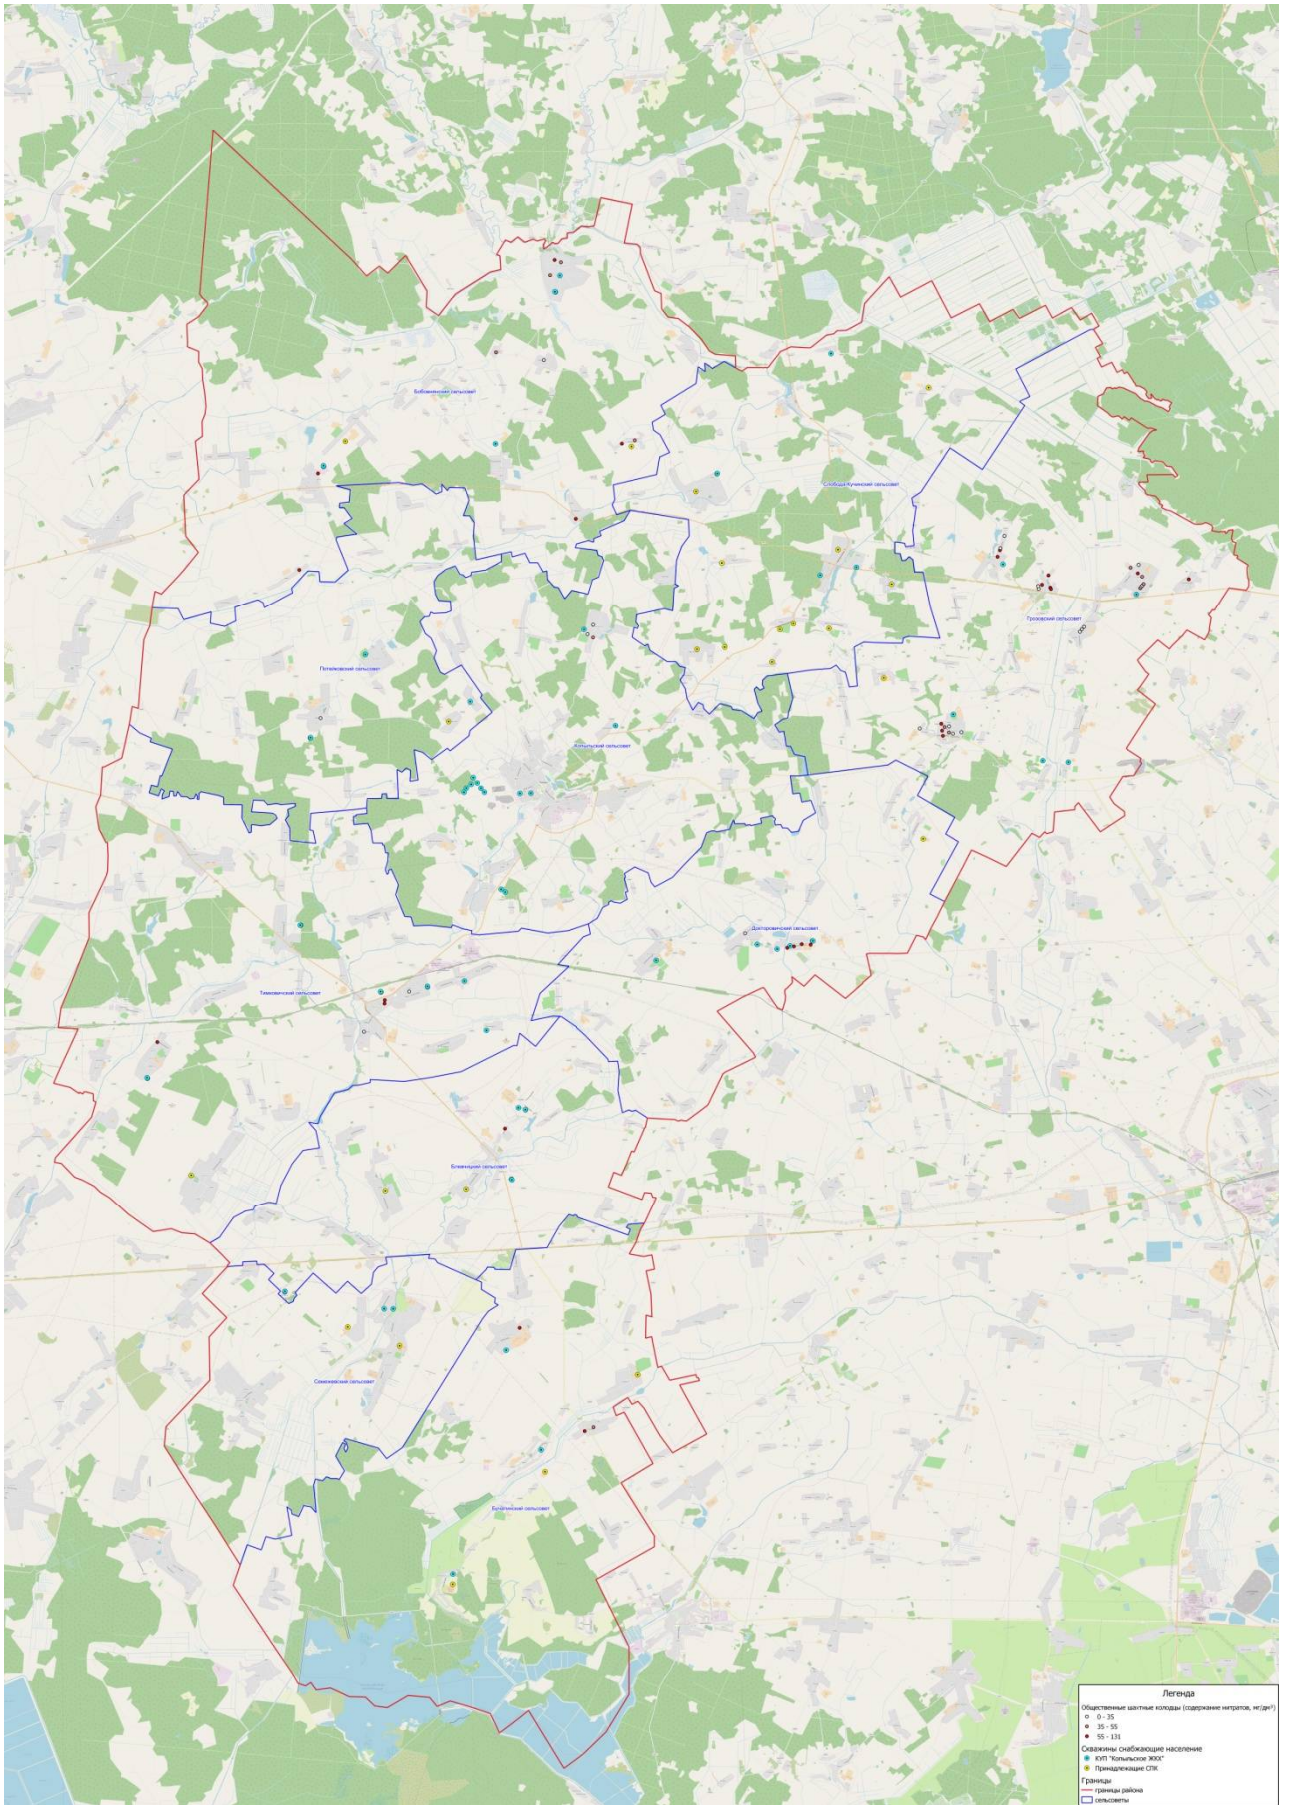

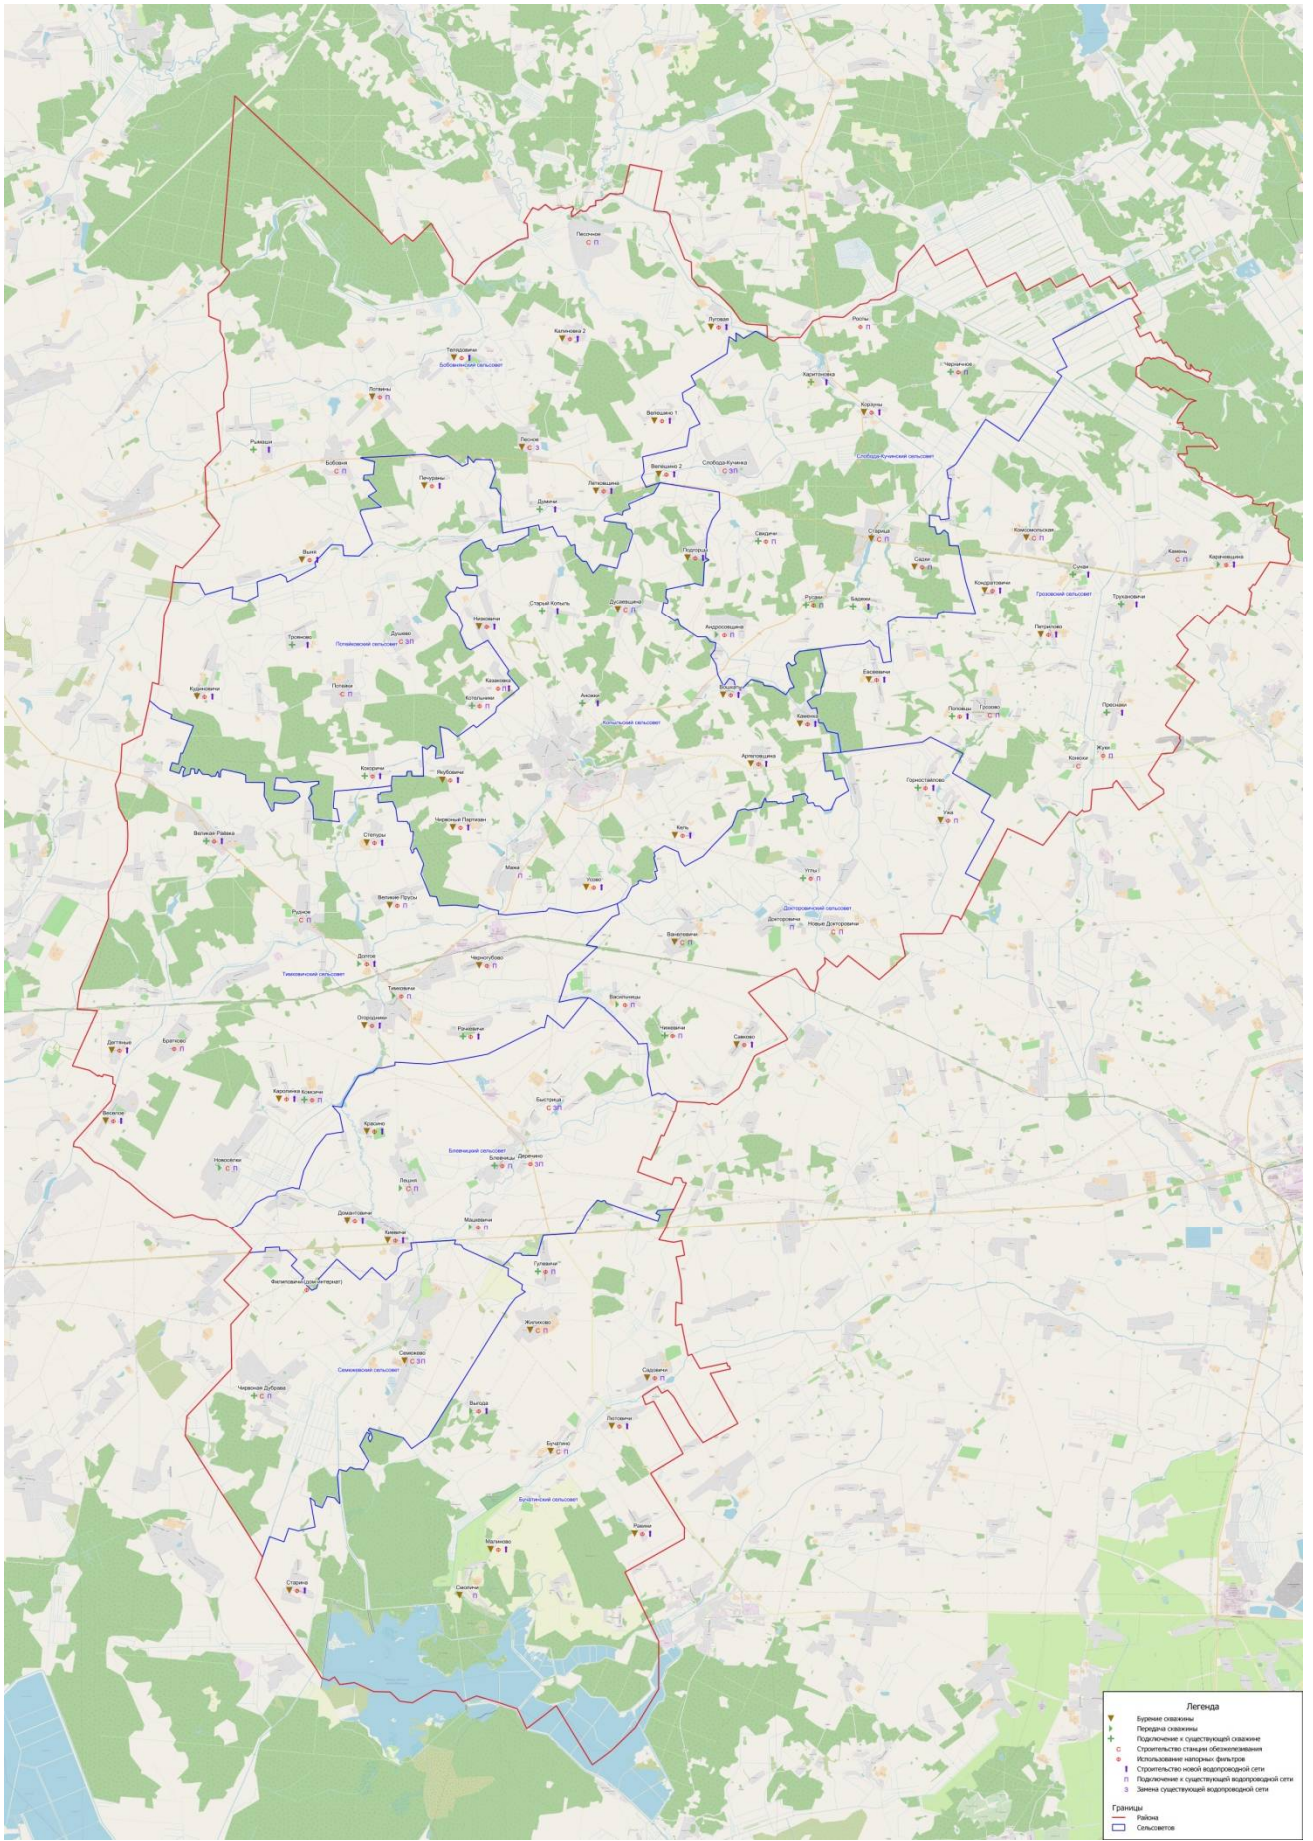

Легенда

- ▼ Будущие объекты
- ▲ Планируемые объекты
- ⊕ Подключение к существующей сети
- ⊖ Строительство новых объектов
- ⊕ Подключение к существующей водопроводной сети
- ⊖ Строительство новой водопроводной сети
- ⊕ Подключение к существующей канализационной сети
- ⊖ Строительство новой канализационной сети

Границы

- Района
- Сельсоветов